

DK: Installationsvejledning for TEGRA 425
NO: TEGRA 425 innstallasjonsveiledning
SE: Slik installeres TEGRA 425

DK: Ved modtagelse bør brønden kontrolleres for eventuelle transportskader.

NO: Ved mottagelse bør kummen kontrolleres for eventuelle skader.

SE: Vid varumottagningen bör brunnen kontrolleras för eventuella skador t e x efter transport.



1

Danmark


Brøndbunden placeres på et 10 cm udjævningslag. Bemærk at der ikke er indbygget fald i brønden. Brønden placeres vandret.

Norge

Kummen plasseres på et fundament med min. 10 cm tykkelse. Vær oppmerksom på at det ikke er innebygd fall i kummen. Plasser kummen vannrett.

Sverige

Brunnsbotten placeras på en stenfri ledningsbädd bestående av ett 10 cm tjockt utjämningslager. Det är inte inbyggt fall i brunnen. Brunnen placeras plant.

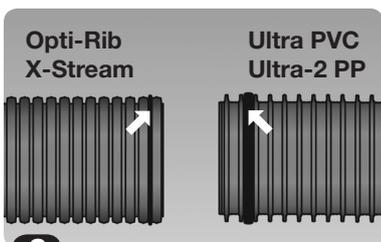

2

På Wavins strukturrør monteres tætningsringen inden tilslutning til brønden. Tætningsringen til Opti-rib og X-Stream monteres i 1. spor, mens tætningsringen til Ultra PP og Ultra PVC monteres i 2. spor.

Pakning monteres i første rille på X-Stream og Opti-Rib.

På strukturrør monteras tättningsringen innan anslutning till brunnen. Tättningsringen till Opti-Rib och X-Stream rör monteras i 1:a spåret medans tättningsringen till Ultra PVC och Ultra-2 PP monteras i 2:a spåret.



3

Tilslut rørene til brønden. De fleksible muffen muliggjør en 7,5 graders avvikling både vertikalt og horisontalt. Rør og muffen smøres med glidemiddel iht. anvisninger for de respektive rørtyper.

Koble rørene til kummen. De fleksible muffene tillater 7,5 graders avvikling både vertikalt og horisontalt. Rør og muffen smøres med glidemiddel.

Anslut rören till brunnen. De flexibla muffarna gör det möjligt att reglera 7,5 graders avvikling både vertikalt och horisontellt. Rör och muffen smörjs med smörjmedel.



4

Omkringfyldningsmaterialet tilfyldes til top af rør og komprimeres til de stillede krav. Muffen til opføringsrør smøres med glidemiddel.

Ledningssonen bygges opp på vanlig måte med friksjonsmasser. (Se leggeanvisning for plastrør til vann og avløp, Dnp).

Kringfyllnads materialet ska packas i jämna skikt runt brunnen och komprimeras till de ställda kraven. Muffen till ståndarröret smörjs med smörjmedel.



5

Opføringsrør afkortes til den ønskede længde. Røret skæres med håndsav eller evt. med elektrisk sav. Der skæres i midten og toppen af en korrugering. Grater fjernes fra savsporet.

Stigerøret kappes i ønsket lengde. Den enden som monteres ned i kumbunnen, skal være kappet på midten av toppen av en rille. Fjern spon etter kapping med sag.

Ståndarröret avkortas till önskad längd. Röret kapas med handsåg eller eventuellt med elektrisk såg. Kapningen utförs i mitten och på toppen av en korrugering. Grader som uppstått vid sågning avlägsnas.



Danmark

Tætningsringen placeres i nederste korrugering. Kontrollér tætningsringens placering i forhold til hestående foto.

Norge

Pakningen som følger kumbunnen plasseres i nederste rille.

Sverige

Tätningringen placeras i första spåret nederst på ståndarröret.



Opføringsrøret monteres i muffen på brønden.

Stigerøret monteres i kumbunnen. Bruk glidemiddel.

Ståndarröret monteras i muffen på bottendelen.



Der tilfyldes jævnt med friktionsmateriale rundt om brønden i lag (max. 30 cm), og der komprimeres løbende. Komprimering sker i henhold til de krav der stilles til konstruktionen over. I arealer med trafiklast komprimeres til min. 98% Standard Proctor. Der henvises i øvrigt til projektets beskrivelse af kote- og komprimeringsforhold mv.

Bruk friksjonsmateriale til sidefylling. Foreta lagvis gjenfylling og komprimering (maks. lagtykkelse 30 cm). Komprimering utføres i henhold til de krav som stilles til konstruksjonen.

Brunnen kringfylles med friktionsmateriale. Kringfyllning sker i jämna lager runt brunnen i skikt (maximalt 30 cm) som komprimeras löpande. Komprimering ska ske enligt de krav som ställs till konstruktionen/trafikbelastningen ovanför. Installationslock kan monteras i toppen på röret.




Opføringsrør afkortes i forhold til den færdige overflade og den valgte dækseløsning.

Stigerøret kappes i forhold til terræng. Ved bruk av teleskoprør, anbefales det at stigerøret kappes midt i bunnen av en rille.

Ståndarröret kapas i förhållande till terrängen och anpassas till vald betäckning. Används teleskoprör, rekommenderas att ståndarröret kapas mitt i botten av en korrugering.

DK: Dæksler NO: Toppløsninger SE: Betäckningar

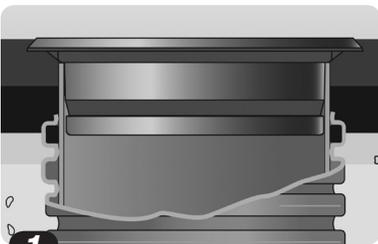

Standard flydende dæksel benyttes til befæstede arealer.

Standard flytende toppløsninger benyttes i trafikerte områder.

Standard flytande betäckningar används till körbara ytor.



Ved installation af dækseløsning anvendes topafslutningsring eller kegle afhængig af dæksel. Der skal altid benyttes dæksel og teleskopring.

Toppavslutningsring eller kegle benyttes avhengig av valgt topp-løsning.

Vid installation med fast betäckning används förhöjningsringar.