


Jämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoihoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



	Asennussyvyys		Rungon korkeus		Valittu yhdekko		
	h (mm)	H (mm)	D110	D160	D200		
h9-17	<input type="checkbox"/> 900...1700	1970	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
h17-25	<input type="checkbox"/> 1700...2500	2800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

4	Kansisto tiivisteellä		D425 mm	1
3	Tulo- ja lähtöyhde (tilauksen mukaan, PVC/EPDM D110 (X) <input type="checkbox"/> D160 <input type="checkbox"/> D200 <input type="checkbox"/>			1
2	Pohjaosa	PVC	D425 mm	1
1	Korrokoitu putki (pH3-10)	PVC	D425 mm	1
Puhdustussäiliö				
Wavin NDK D425 h900...2500 (DN110/160/200)				
Suuri MK/TL	hyvä Jp 4.11.2010	Pieno 40YB02a5	Puhdustussäiliö ASIAKASKUVA	Maailman (4k) 1:17

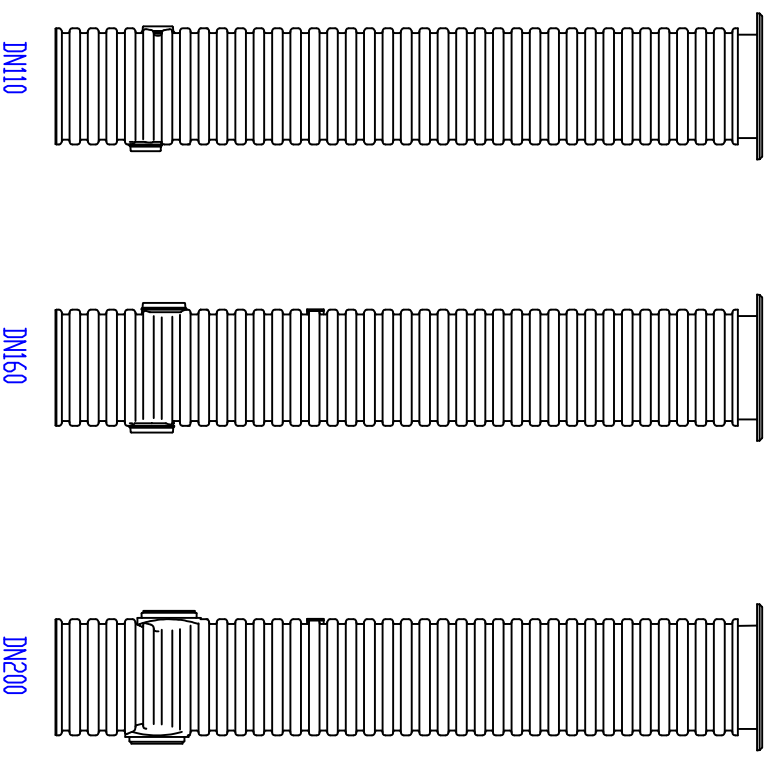

WAVIN
Labko

WAVIN-LABKO OY
Väselokatu 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285280
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

Rakennusohje