


Kansi ø300, Standardi EN124

Umpikansi, kansiluokka A15 (1.5 tn) muovi 852 7414

\*Umpikansi, kansiluokka D400 (40 tn) valurauta 852 4825

\*Sisältyy toimituksen ja vaihtoehdoista kantta ei tilata

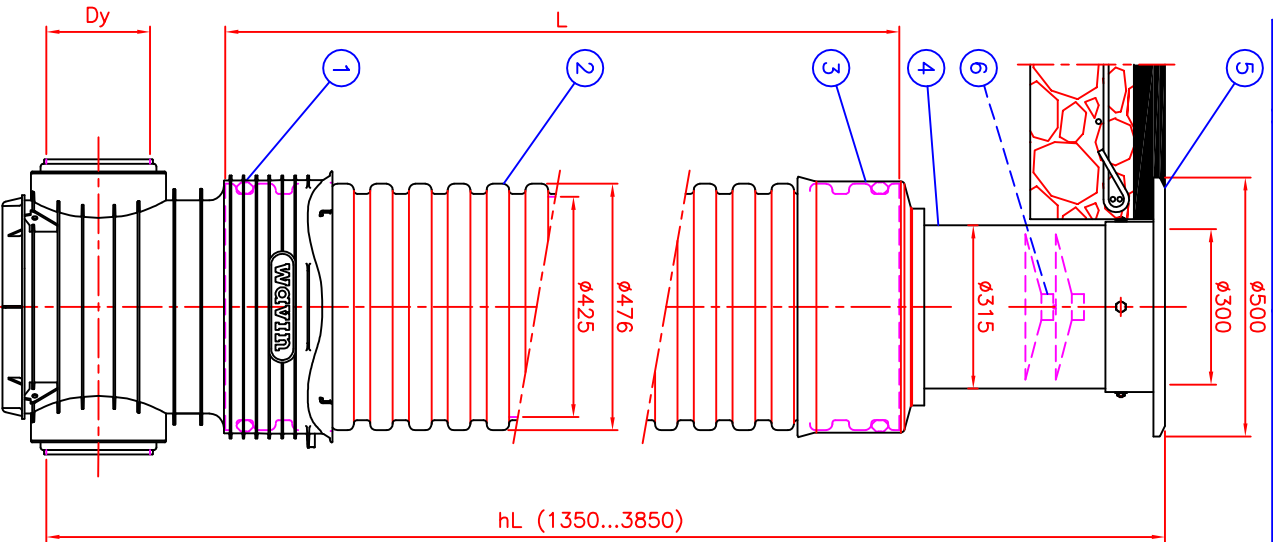

<p>Malli I Suora Läpivirtaus 165° – 195° 3011330 [ ]</p>	<p>Malli I 150/210 Läpivirtaus 135° – 165° 195° – 225° 3011341 [ ]</p>	<p>Malli I 120/240 Läpivirtaus 105° – 135° 225° – 255° 3011346 [ ]</p>	<p>Malli I 90/270 Läpivirtaus 75° – 105° 255° – 285° 3011351 [ ]</p>	<p>Malli X Ristävä läpivirtaus 3011362 [ ]</p>	<p>Malli T Suora + sivuvirtaus 3011356 [ ]</p>
--	--	--	--	--	--

① Pohjoisvaihtoehdot (x)

hL = Kaivon asennussyvyys maan pinnasta (mm)  
hL = \_\_\_\_\_ mm (1350...3850 mm)

6	LSÄVARUSTE: Jättymissuojaelementti D315 (wavin no. 852 1922) (x)	<input type="checkbox"/>	(1)
5	Kansi ø300, Standardi EN124		1
4	Säätöputki (säätövara 500 mm)	PEH	D315
3	Teleskooppiosa tiivisteellä	PEM	D425/315
2	Tegra 425 Nousuputki (tilauksen mukaan)	PP	D425/476
	hL = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta / L = Nousuputken pituus		
	hL = max. 1350 mm L = 500 mm	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 0544605
	hL = max. 1850 mm L = 1000 mm	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 0544610
	hL = max. 2350 mm L = 1500 mm	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 0544615
	hL = max. 2850 mm L = 2000 mm	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 0544620
	hL = max. 3350 mm L = 2500 mm	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 0544625
	hL = max. 3850 mm L = 3000 mm	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 0544630
1	Pohjoisaosa (tilauksen mukaan)		Yhdessä D200

Wavin no: Puirustuksen sisältö: Tegra 425/315 D200 jäteveden tarkastuskaivo

Suunn. JP/TL	Tark.	Hyv. JP	Päivöys: 10.01.13	Piirno 81BB11_s	Sivu: /	Päivöys: 10.01.13	Mittakaava:
--------------	-------	---------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	-------------

WAVIN-LABKO OY  
Viestokatu 1  
FIN-33720 Tampere  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi

**WAVIN**  
**Labko**

Rakennus kohde:

Piirustusloji: ASIAKASKUVA

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyrin omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoinformoitusta. Virranomaisvaihdevälineet tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

