


Biokem 15 EN PANOSPUHDISTAMO ja näytteenottokaivo (LVI-koodi: 3629 122)

Kaikkien asumajätevesien (WC-, pesu- ja keittiövesien) käsittelyyn

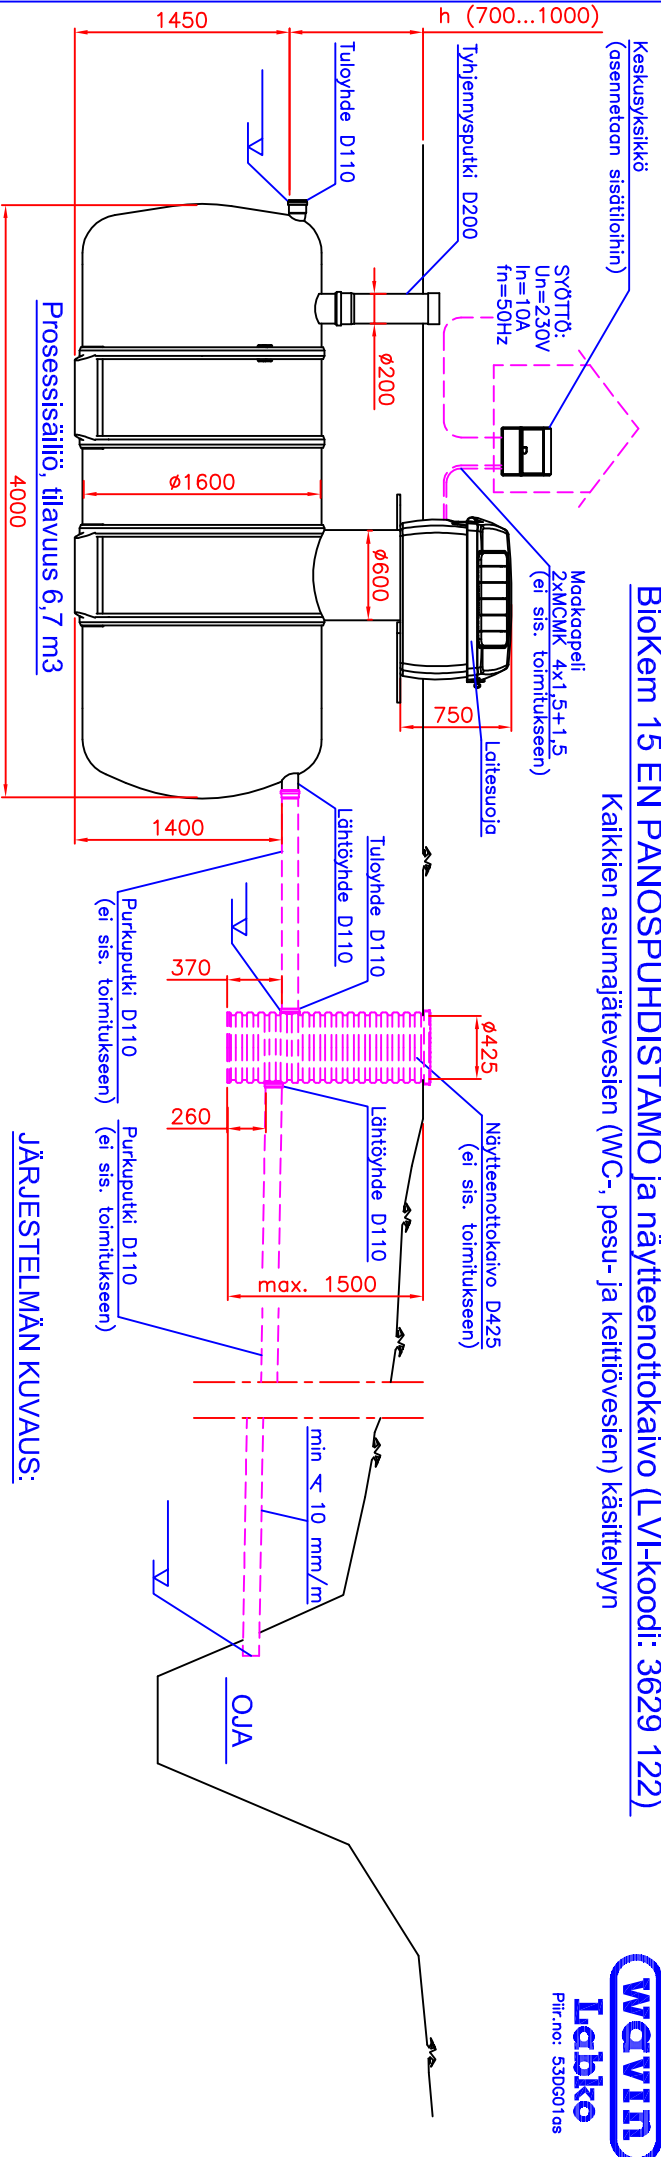

JÄRJESTELMÄN KUVAAUS:

Mitoitusvirtaama _____ lvrk (max. 2250 lvrk)

Hetkellinen huippuvirtaama _____ lvrk (max. 2900 lvrk)

Huoneistoala _____ m²

Henkilömäärä _____ henkilöä (10-15 henkilöä)

Maahan asennussyvyys (h) _____ (700...1000 mm)

PIENPUHDISTAMO: _____ PURKKU: _____

Lämpöeristys Ojaan

Ankkurointi Kivipesään

Näytteenottokaivo Imeytykseen

Q-Bic imeytyskasettiin

Imeytysputkilinjojen lukumäärä _____ kpl

Imeytysputkiston kokonaispituus _____ m


Kassa/Kyvä Korttelii/Tiia Tontti/Rno Rakennuslupa N:o

Rakennusvaihe _____ Pii-nr _____ Juoks.n:o _____

Rakennuskohteen nimi ja osoite _____ Pii-nr _____ Mittakaavat _____

Suunnittelijan nimi, pätevyys ja allekirjoitus _____ Suunnitteluala, työn numero ja pii-nr _____ Muutos _____

Mitoituskuorma	2,25 m ³ /d
Sähkönkulutus	565 kWh/vuosi
Vesitiivisyys	hyväksytty
Materiaali	Lujitemuovi (LM)
Murtolujuus	hyväksytty
Puhdistustehokkuus	92%
COD	97%
BOD	92%
SS	92%
Kokonaistyyppi	54%
Kokonaistofori	90%
Jäteveden lämpötila	16 °C

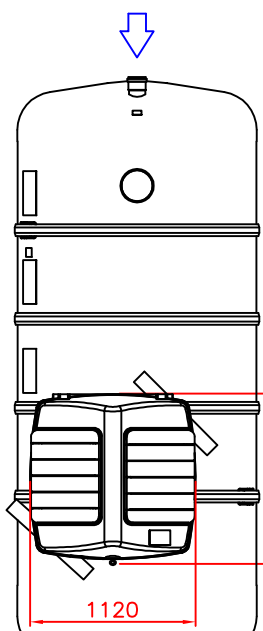

Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoihmotusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismaääräykset vaihtelevat kunnittain. Selviää oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

