


Montagevejledning

# Calefa Boostersæt



### Sættet indeholder:

- 1: Flowswitch
- 2: 3/4" nippler og bøsninger
- 3: Afstandsør
- 4: Boosterpumpe og pumpeunioner

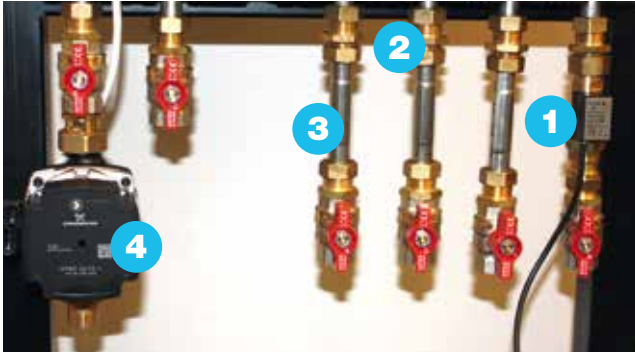


Booster sæt monteres uden for unit.

Flowswitch monteret på koldvands tilgangen ind i unit. Flowswitchen skal monteres lodret. Vær opmærksom på at flowswitch monteres korrekt med pilen pegende ind/op i uniten.

Booster pumpen monteret på fjernvarme fremløb ind i unit.

Afstandsør (3) kan undlades hvis uniten ikke er monteret sammen med et bundmodul.

### El tilslutning

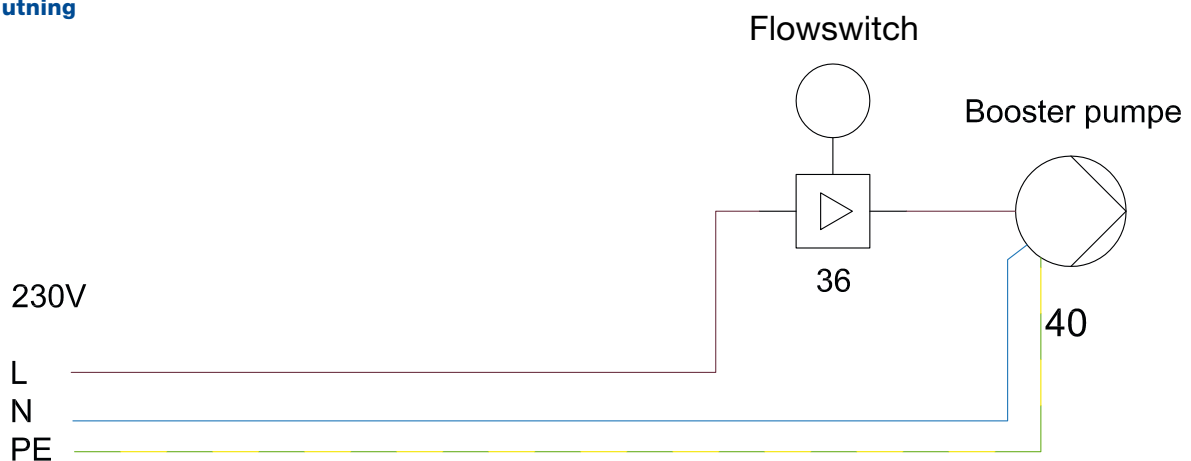

\* Ikke alle fjernvarmeværker tillader boosterpumper, kontakt derfor evt. fjernvarmeværket inden montage.